


Le DCMAT

(Dispositif de Contrôle des Machines A Traire)
2021 vs 2022

2022




-4% de saisies en ferme
Contrôles par espèces

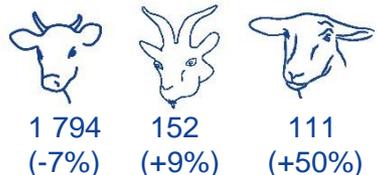

OPTI'
Traite

34 729 contrôles
768 agents qualifiés

-6% de saisies en ferme
Contrôles par espèces

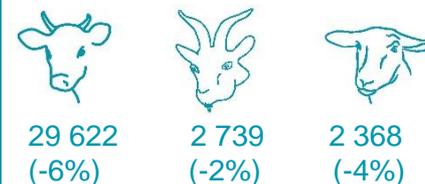


CERTI'
Traite

2 057 contrôles
et 275 contre-visites
51 agents qualifiés

DEPOS'
Traite

1 096 contrôles
109 agents qualifiés


-25% de saisies en ferme
Contrôles par espèces

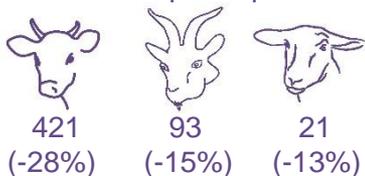

NET'
Traite

535 contrôles
90 agents qualifiés

-13% de saisies en ferme
Contrôles par espèces






Nombre de CMAT (Contrôles des Machines A Traire)

2022



Saisies Logimat 3 et Logimat 4 en 2022

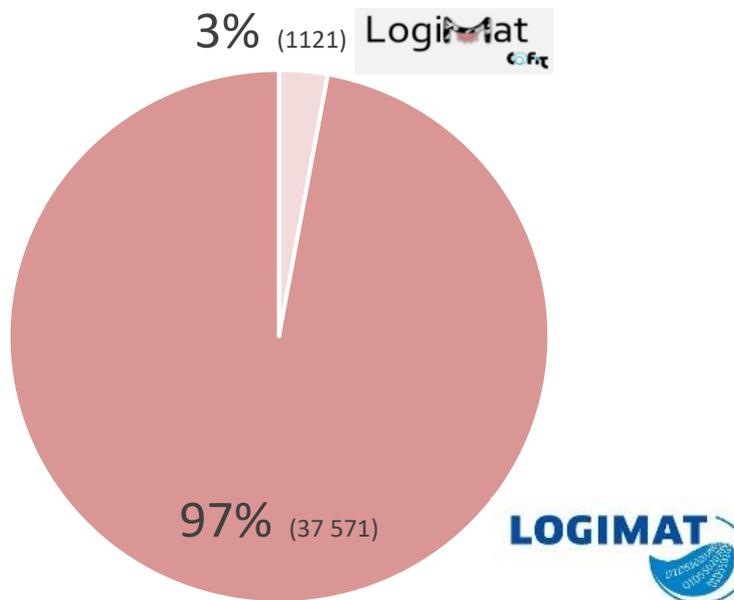

■ Logimat 3 ■ Logimat 4

OPTI'
Traite

CERTI'
Traite


DEPOS'
Traite

NET'
Traite



Nombre de CMAT

2016-2022

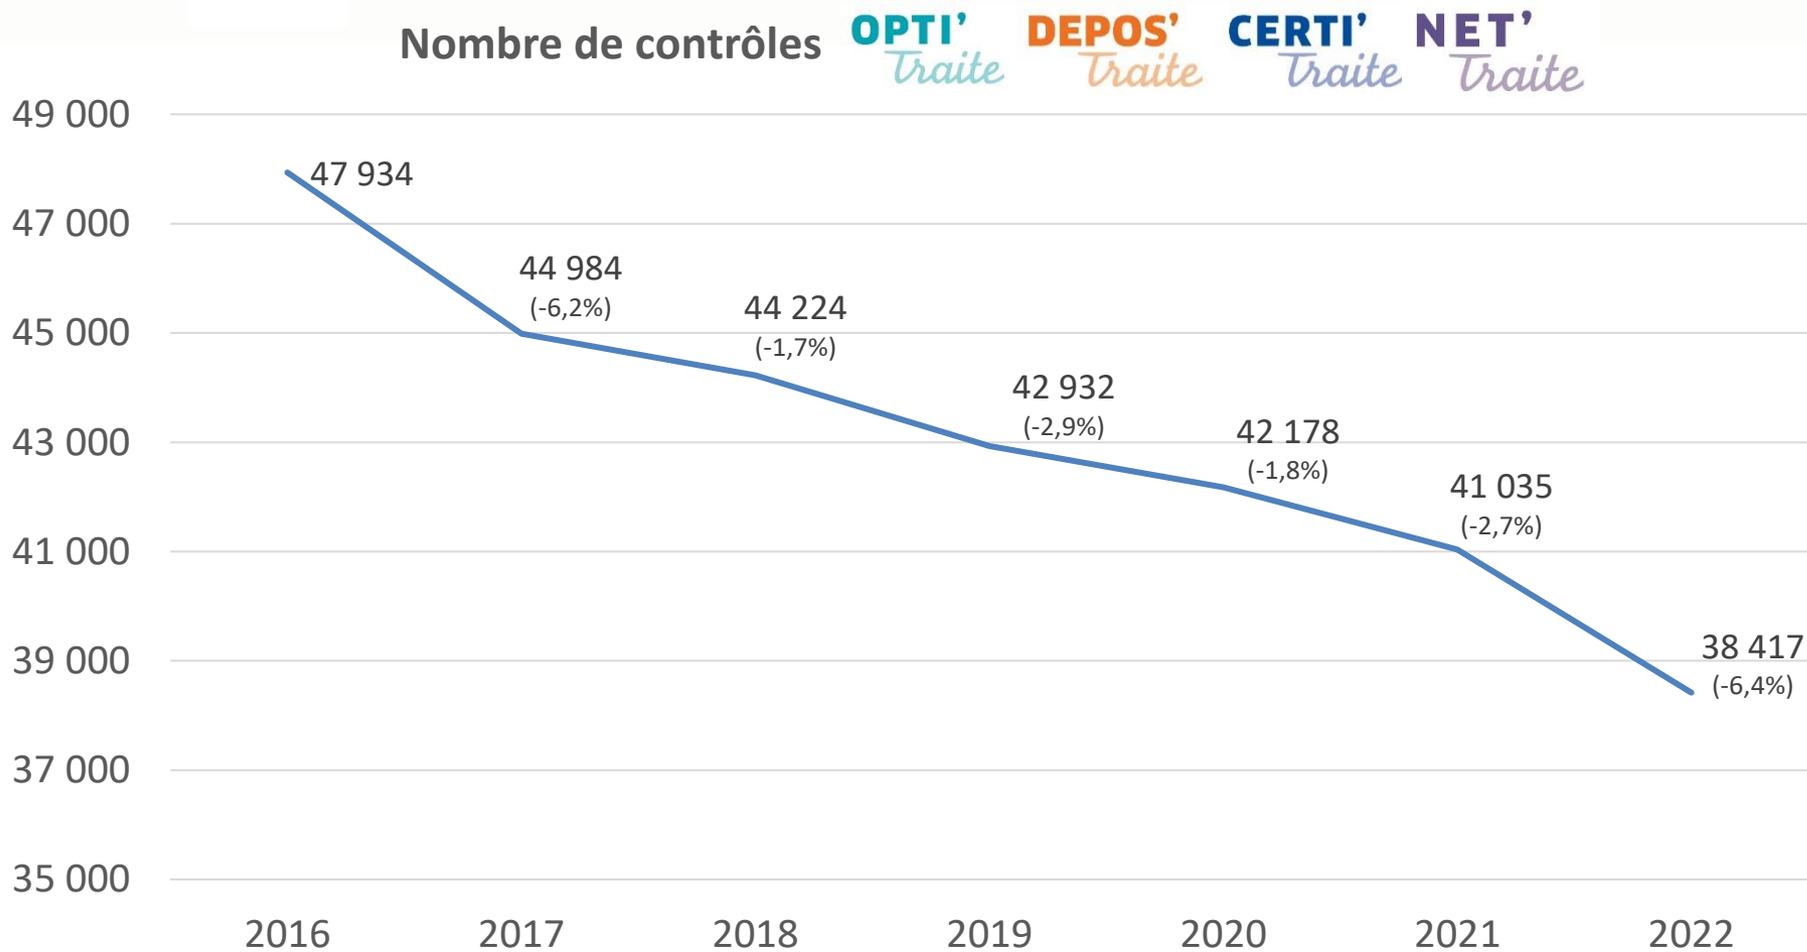




Nombre de CMAT

2016-2022



Nombre de contrôles **OPTI'** *Traite*

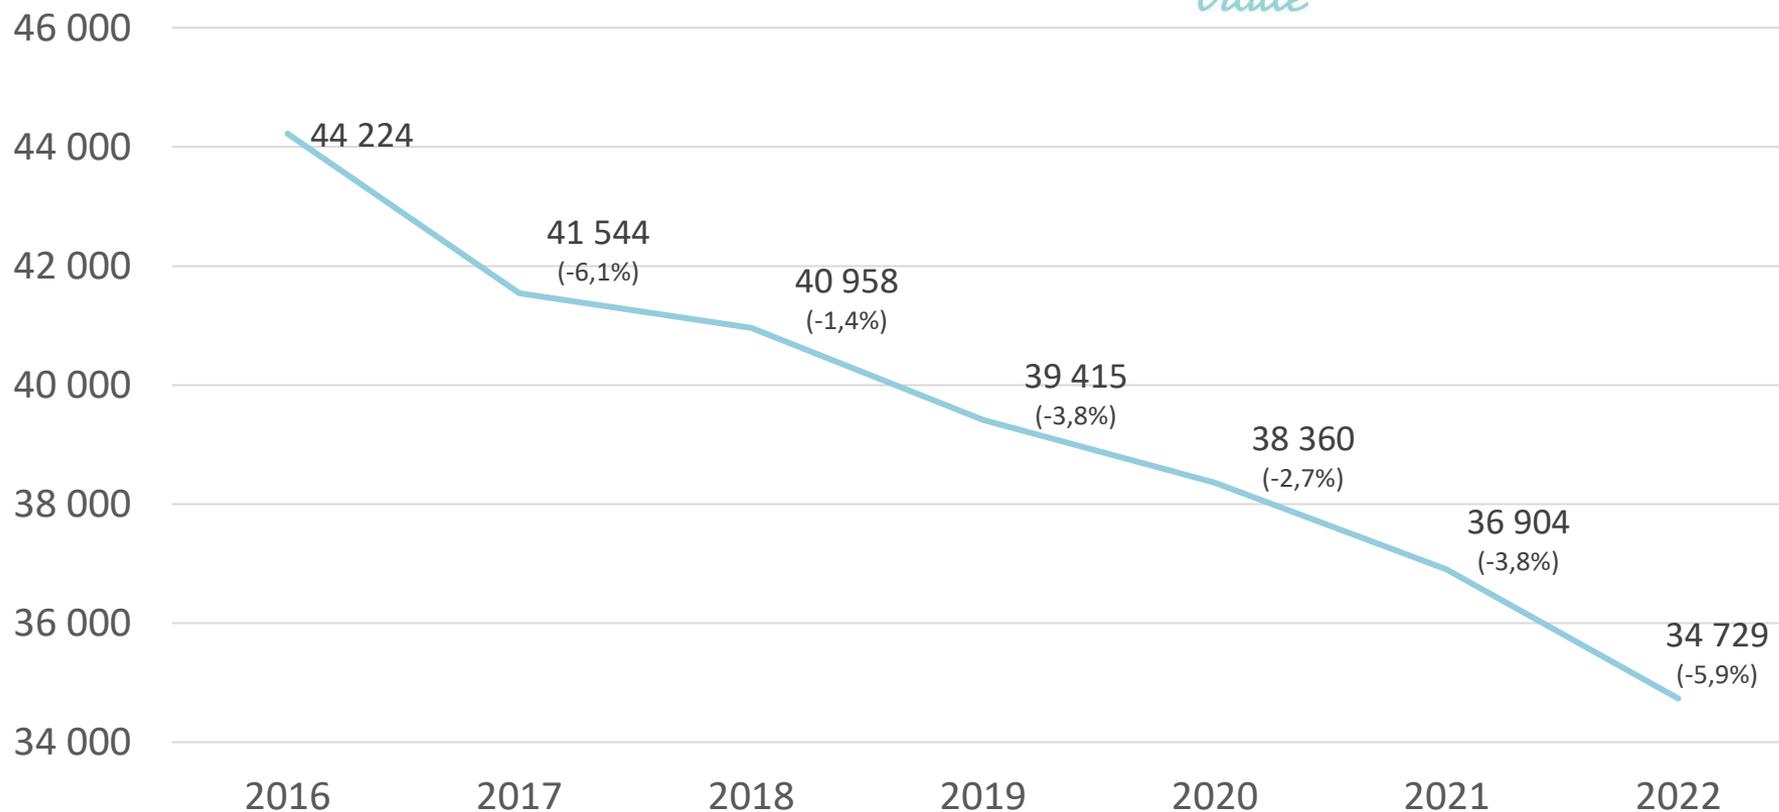




Nombre de contrôles

2016-2022





Nombre de contrôles **DEPOS'** **CERTI'** **NET'**
Traite *Traite* *Traite*

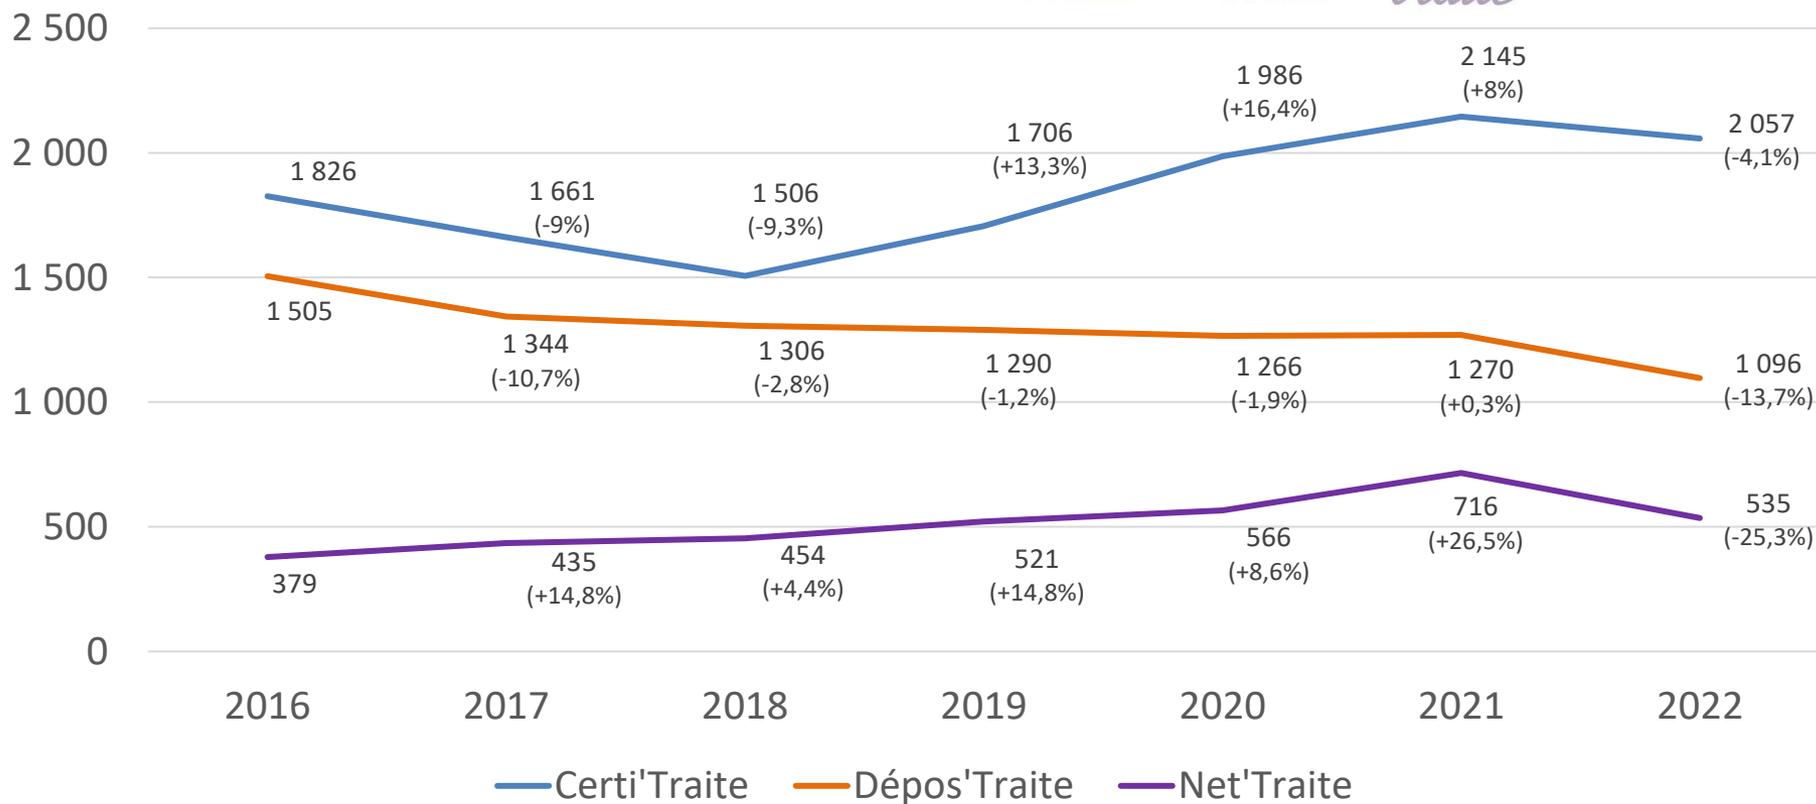



Nombre d'AQ (Agents Qualifiés)


2016-2022

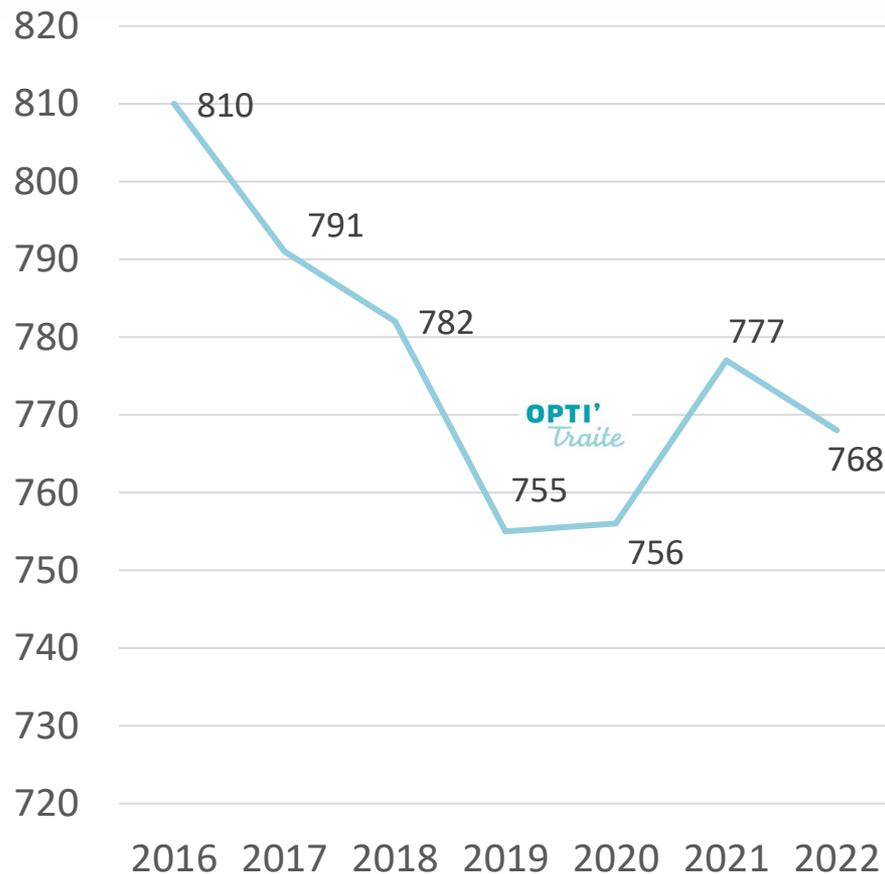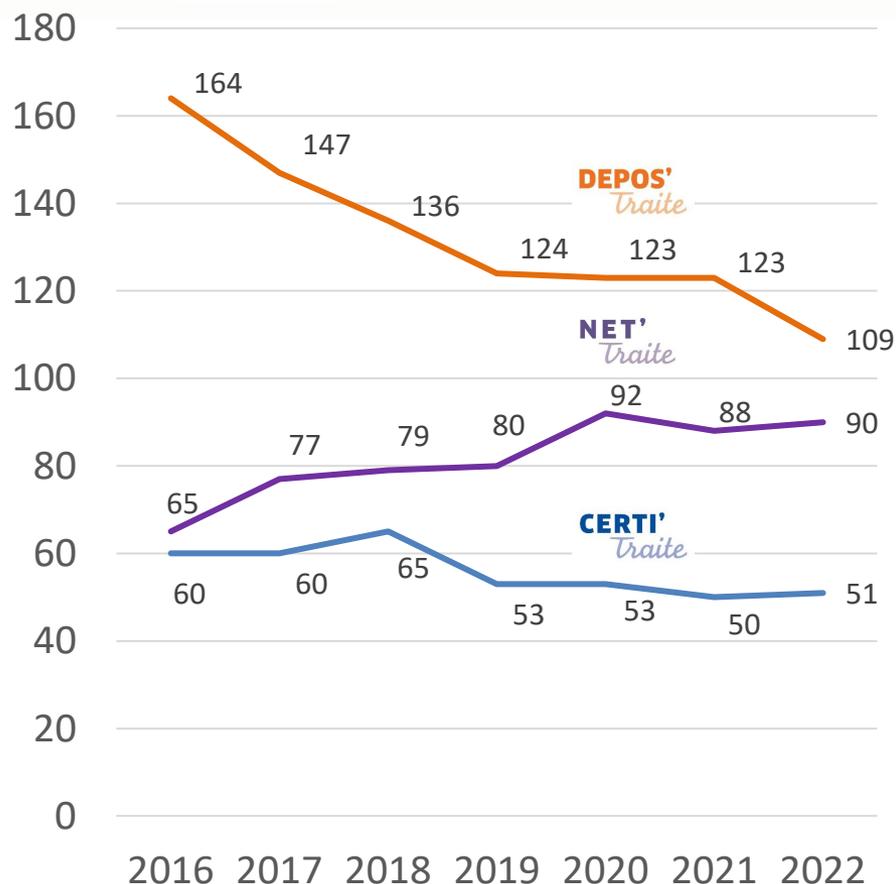



Nombre d'AQ formés

2016-2022

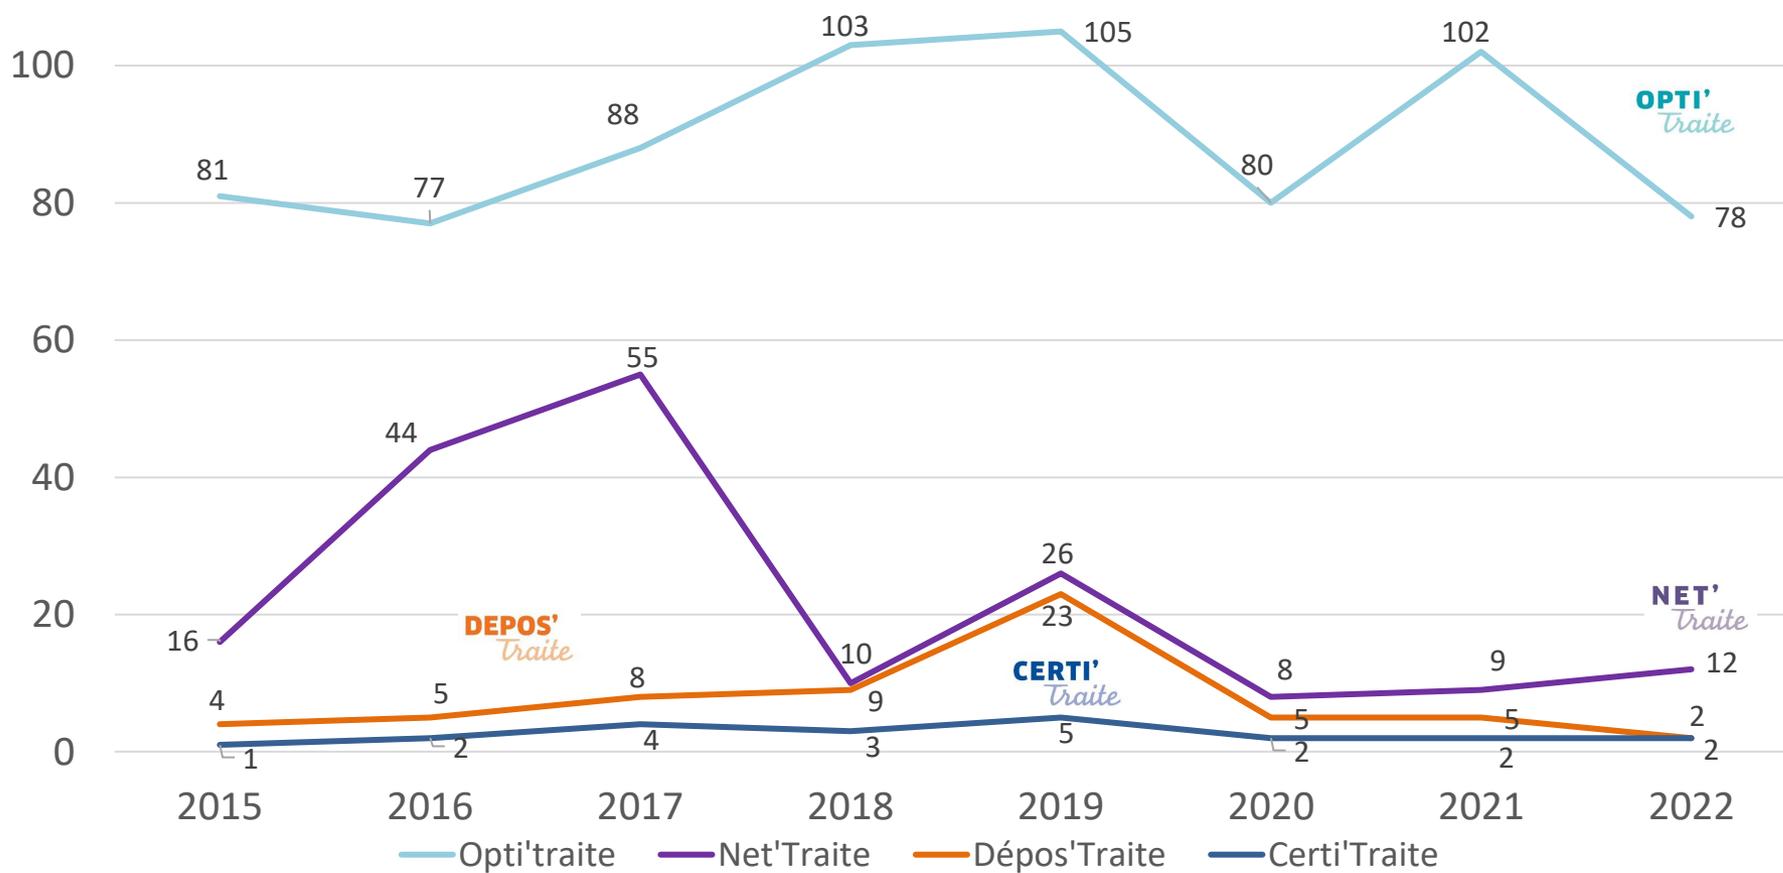



Les meilleurs taux de satisfaction

2022



1. **Réserve réelle 98,6%**
(=> 99,2% après intervention)
2. **Régulation du vide 92,7%**
(=> 97,0% après intervention)

CERTI'
Traite

2 057 contrôles
51 agents qualifiés

1. **Durée étape de lavage 88,6%**
(=>90,0% après intervention)
2. **Rinçage 87,7%**
(=> 89,7% après intervention)
3. **Prélavage 81,1%**
(=>86,9% après intervention)

OPTI'
Traite

34 729 contrôles
768 agents qualifiés

NET'
Traite

535 contrôles
90 agents qualifiés

1. **Réserve réelle 93,8%**
(=> 95,0% après intervention)
2. **Lactoduc 88,1%**
(=> 88,7% après intervention)

DEPOS'
Traite

1 096 contrôles
109 agents qualifiés

1. **Temporisation en l'absence
de lait 90,8%**
(=> 92,3% après intervention)



Les principaux points de vigilance

2022

1. **Conformité lavage 26,1% NS**
(=> 19,7% NS après intervention)
2. **Niveau de vide 17,7% NS**
(=> 9,5% NS après intervention)
3. **Lactoduc 17,4% NS**
(=> 9,4% NS après intervention)

OPTI'
Traite

34 729 contrôles
768 agents qualifiés

1. **Faisceaux trayeurs 22,4% NS**
(=> 19% NS après intervention)
2. **Niveau de vide 20,1% NS**
(=> 18,5% NS après intervention)

CERTI'
Traite

2 057 contrôles
51 agents qualifiés

DEPOS'
Traite

1 096 contrôles
109 agents qualifiés

1. **Examens visuels 57,2% NS**
2. **Effets mécaniques 29,3% NS**
(=> 23,6% NS après intervention)
3. **Concentration 28,7% NS**
(=> 25,5% NS après intervention)

NET'
Traite

535 contrôles
90 agents qualifiés

1. **Durée du cycle 49,2% NS**
(=> 25,8% NS après intervention)



Les meilleurs taux de satisfaction

2022



1. **Réserve réelle 98,7%**
(=> 99,3% après intervention)
2. **Régulation du vide 92,9%**
(=> 97,2% après intervention)

OPTI'
Traite

29 622 contrôles
759 agents qualifiés

1. **Réserve réelle 94,3%**
(=> 95,6% après intervention)
2. **Lactoduc 89,4%**
(=> 90,1% après intervention)

CERTI'
Traite

1 794 contrôles
48 agents qualifiés

DEPOS'
Traite

992 contrôles
105 agents qualifiés

1. **Durée étape de lavage 88,8%**
(=>90,2% après intervention)
2. **Rinçage 86,0%**
(=> 88,4% après intervention)
3. **Pré lavage 79,1%**
(=> 85,5% après intervention)

NET'
Traite

421 contrôles
78 agents qualifiés

1. **Temporisation en l'absence
de lait 89,9%**
(=> 91,7% après intervention)



Les principaux points de vigilance

2022



1. **Conformité lavage 24,3% NS**
(=> 18,9% NS après intervention)
2. **Lactoduc 17,6% NS**
(=> 9,3 %NS après intervention)

OPTI'
Traite

29 622 contrôles
759 agents qualifiés

1. **Faisceaux trayeurs 21,0% NS**
(=> 17,2% NS après intervention)
2. **Niveau de vide 19,7% NS**
(=> 18,4% NS après intervention)

CERTI'
Traite

1 794 contrôles
48 agents qualifiés

DEPOS'
Traite

992 contrôles
105 agents qualifiés

1. **Examens visuels 61,5% NS**
2. **Effets mécaniques 30,9% NS**
(=> 24,2% NS après intervention)
3. **Concentration 29,2% NS**
(=> 25,4% NS après intervention)

NET'
Traite

421 contrôles
78 agents qualifiés

1. **Durée de cycle 40,9% NS**
(=> 25,9% NS après intervention)



Les meilleurs taux de satisfaction

2022



1. **Réserve réelle 98,0%**
(=> 98,0% après intervention)
2. **Régulation du vide 90,2%**
(=> 95,4% après intervention)

CERTI'
Traite

152 contrôles
37 agents qualifiés

1. **Rinçage 93,5%**
(=> 94,6% après intervention)
2. **Durée étape de lavage 89,8%**
(=> 90,9% après intervention)
3. **Prélavage 88,2%**
(=> 92,5% après intervention)

OPTI'
Traite

2 739 contrôles
341 agents qualifiés

1. **Réserve réelle 89,7%**
(=> 91,5% après intervention)
2. **Lactoduc 80,4%**
(=> 80,9% après intervention)

DEPOS'
Traite

104 contrôles
30 agents qualifiés

1. **Temporisation en l'absence
de lait 97,8%**
(=> 99,0% après intervention)

NET'
Traite

93 contrôles
36 agents qualifiés



Les principaux points de vigilance

2022



1. **Faisceaux trayeurs 43,1% NS**
(=> 28,3% NS après intervention)
2. **Conformité lavage 37,3% NS**
(=> 25,7% NS après intervention)

CERTI'
Traite

152 contrôles
37 agents qualifiés

1. **Examens visuels 40,9% NS**
2. **Concentration 26,1% NS**
(=>23,9% NS après intervention)
3. **Effets mécaniques 23,7% NS**
(=> 20,4% NS après intervention)

OPTI'
Traite

2 739 contrôles
341 agents qualifiés

1. **Faisceaux trayeurs 40,3% NS**
(=> 37,5% NS après intervention)
2. **Régulation du vide 28,4% NS**
(=> 19,5% NS après intervention)

DEPOS'
Traite

104 contrôles
30 agents qualifiés

1. **Durée du cycle 51,0% NS**
(=>24,2% NS après intervention)

NET'
Traite

93 contrôles
36 agents qualifiés



Les meilleurs taux de satisfaction

2022



1. **Réserve réelle 98,2%**
(=> 100% après intervention)
2. **Pulsation 95,5%**
(=> 97,3% après intervention)

CERTI'
Traite

111 contrôles
20 agents qualifiés

OPTI'
Traite

2 368 contrôles
173 agents qualifiés

1. **Réserve réelle 91,3%**
(=> 91,9% après intervention)
2. **Pulsation 88,4 %**
(=> 90,9% après intervention)

DEPOS'
Traite

Non concerné

NET'
Traite

21 contrôles
8 agents qualifiés

1. **Rinçage 95,2%**
(=> 95,2% après intervention)
2. **Prélavage 90,5%**
(=> 90,5% après intervention)
3. **Durée étape de lavage 81%**
(=> 81% après intervention)



Les principaux points de vigilance

2022



1. **Conformité lavage 38,4% NS**
(=> 23,2% NS après intervention)
2. **Faisceaux trayeurs 25,0% NS**
(=> 16,1% NS après intervention)

CERTI'
Traite

111 contrôles
20 agents qualifiés

1. **Examens visuels 42,9% NS**
2. **Température 33,3% NS**
(=> 33,3 % NS après intervention)
3. **Concentration 28,6% NS**
(=> 33,3 % NS après intervention)

OPTI'
Traite

2 368 contrôles
173 agents qualifiés

1. **Régulation du vide 19,6% NS**
(=> 17,3% NS après intervention)
2. **Faisceaux trayeurs 19,1% NS**
(=> 19,5 % NS après intervention)

DEPOS'
Traite

Non concerné

NET'
Traite

21 contrôles
8 agents qualifiés



Chiffres clés Certi'Traite

2022



CERTI' *Traite*[®]




Conformité des installations par espèce

2022



CERTI'
Traite[®]

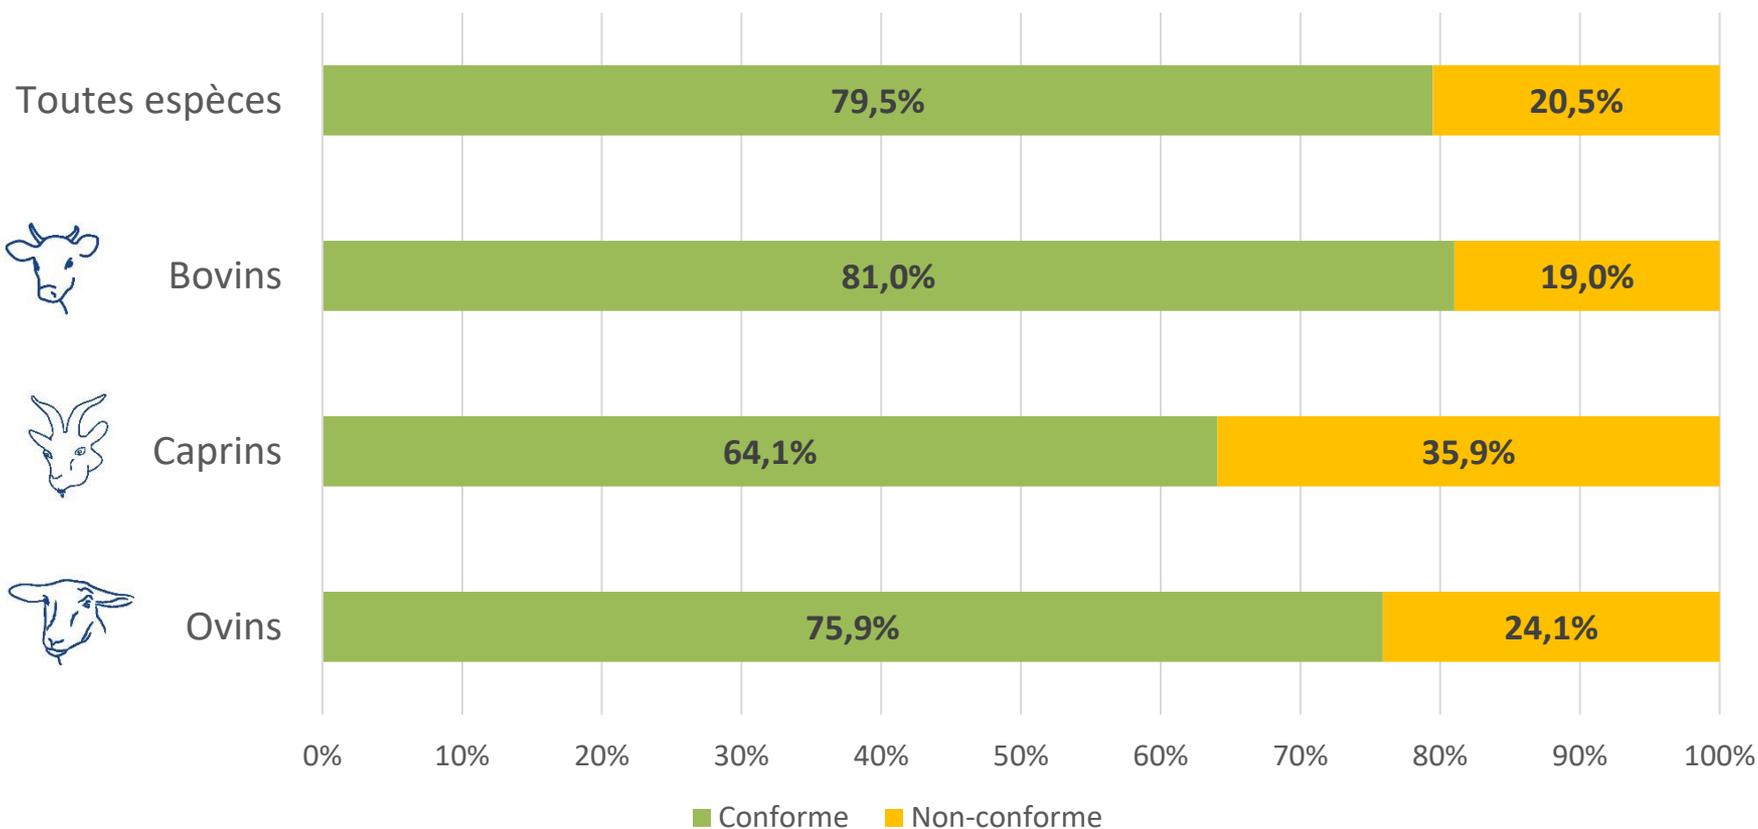




Taux de conformité des installations par espèce

2020-2022

CERTI'
Traite[®]

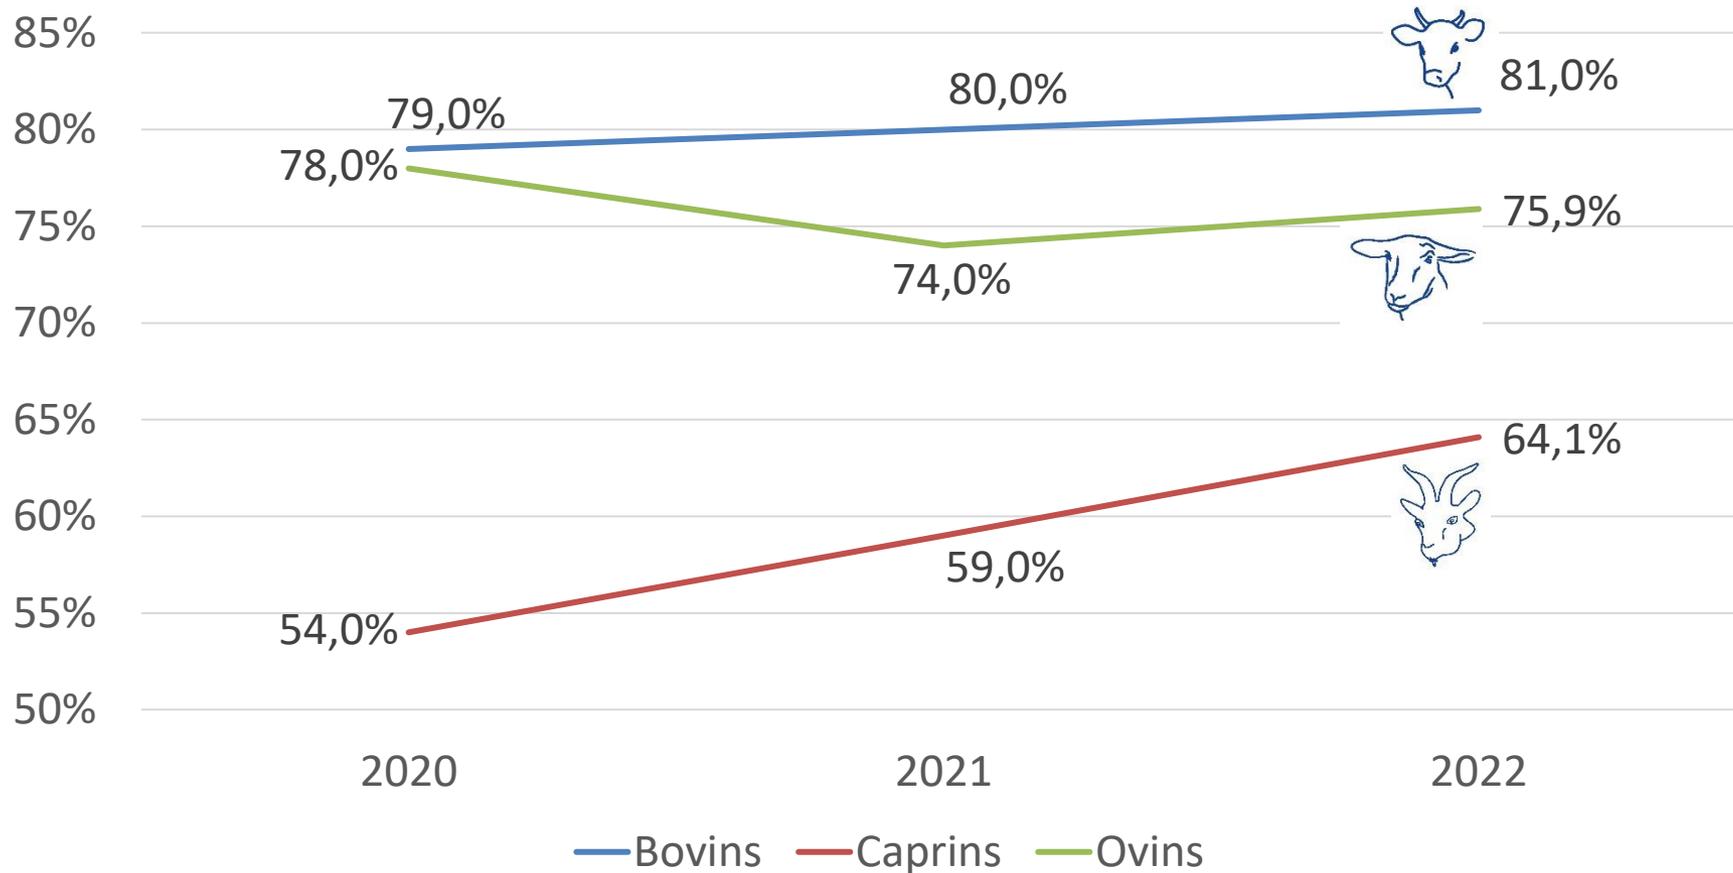




Objet du Certi'Traite

2022



CERTI'
Traite[®]

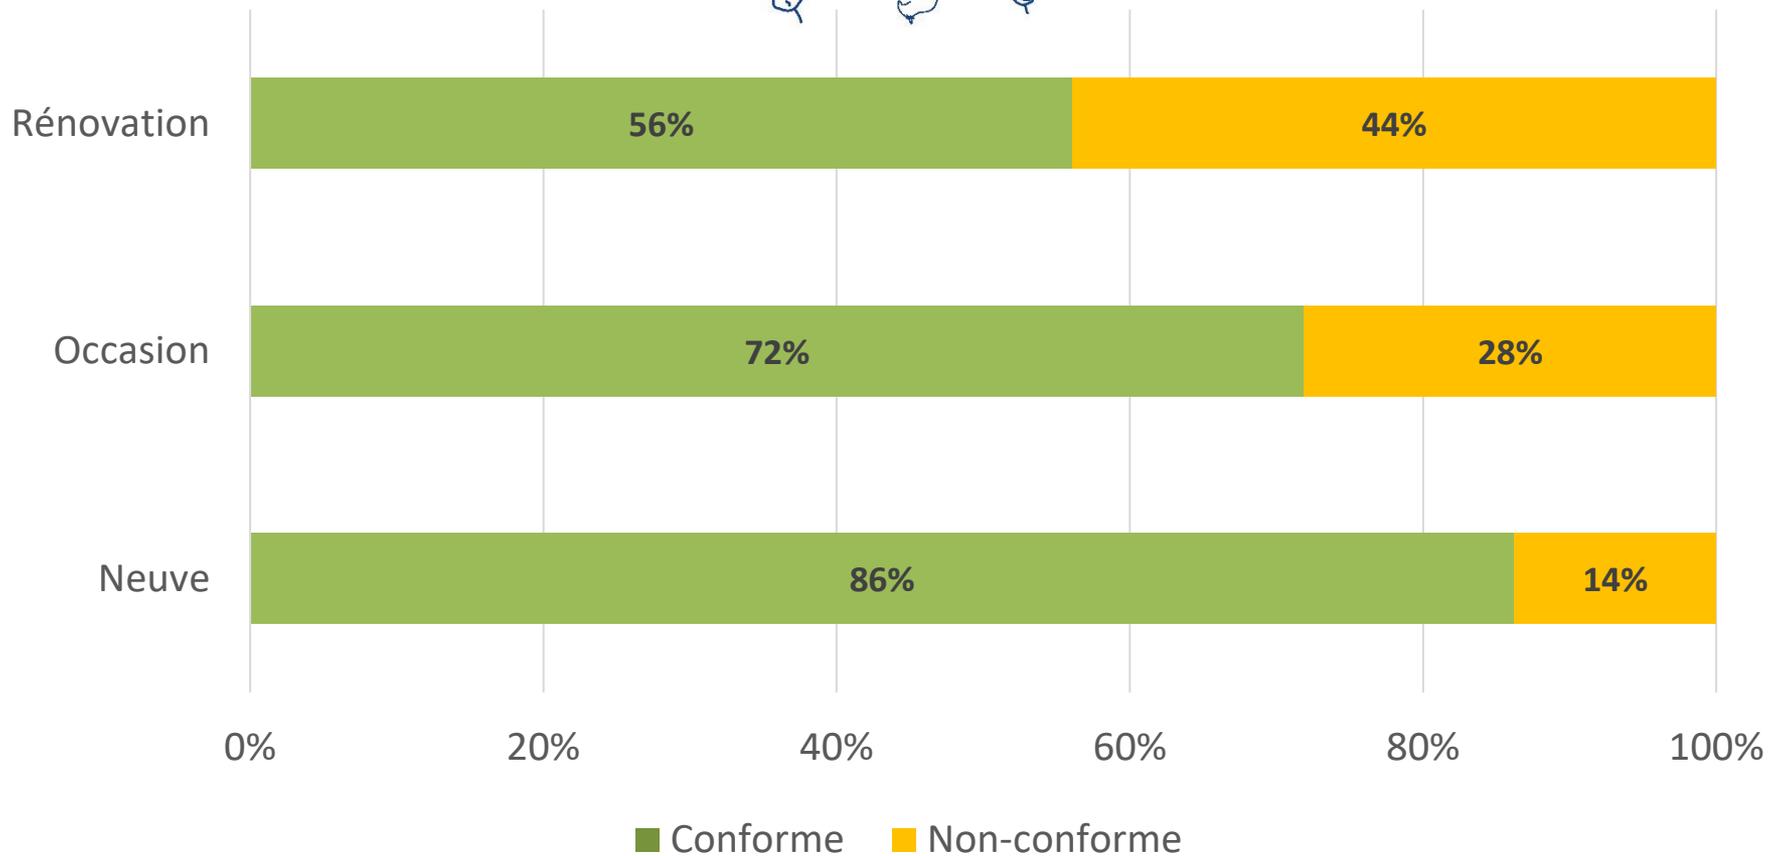


Taux de conformité et objet du Certi'Traite



2020 - 2022



CERTI'
Traite[®]

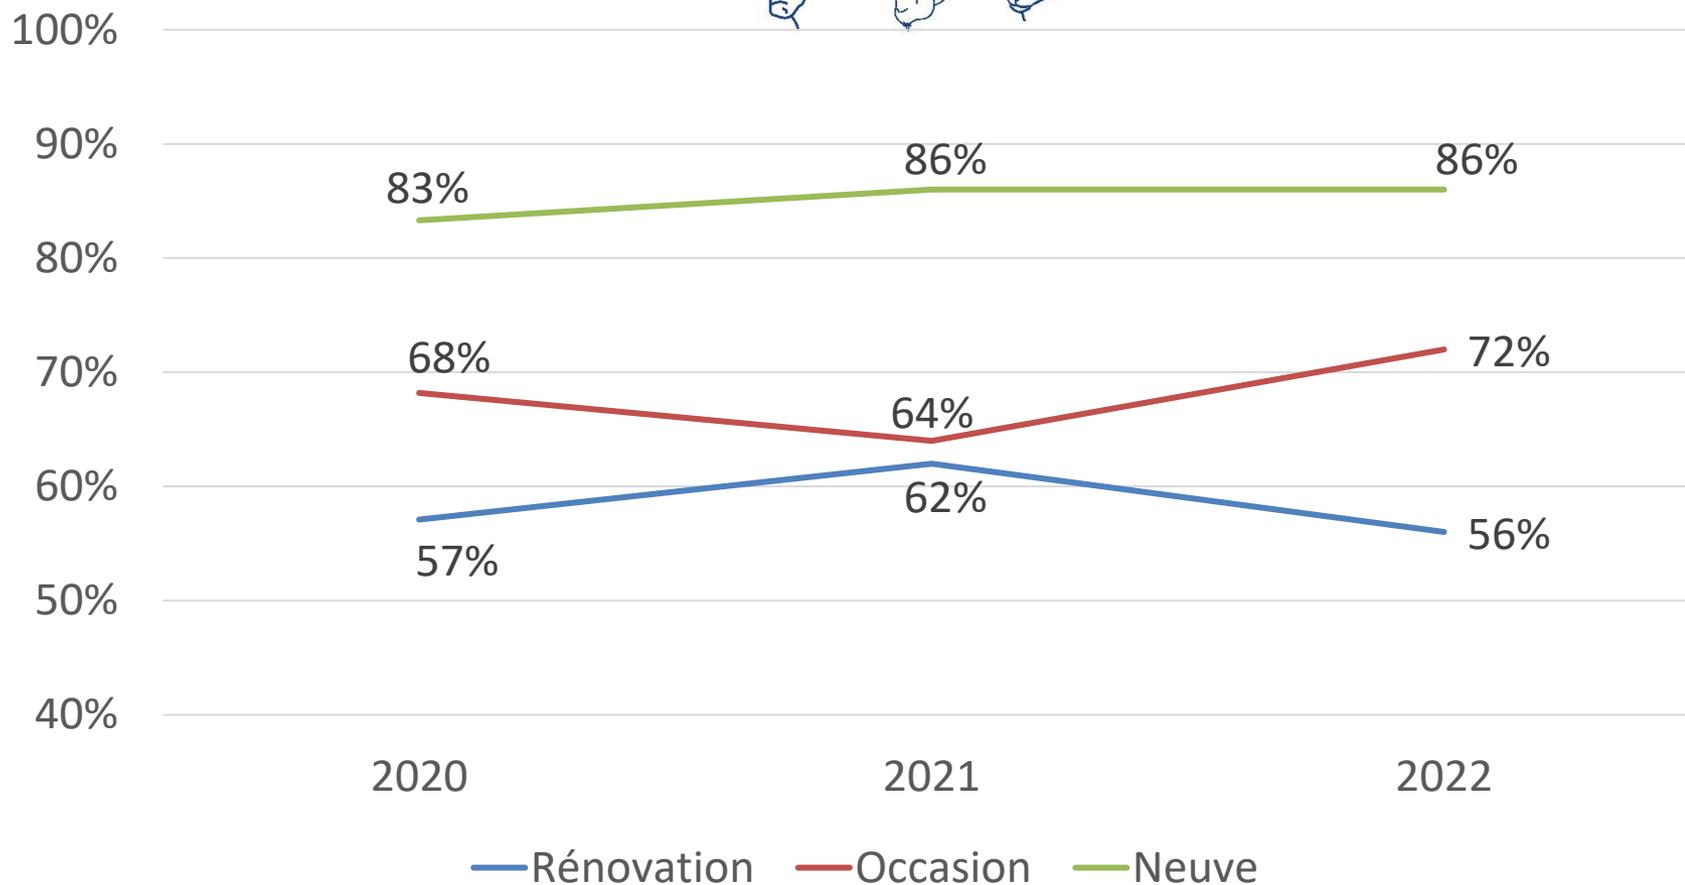




Conformité en fonction des typologies d'installations

2022

CERTI'
Traite[®]

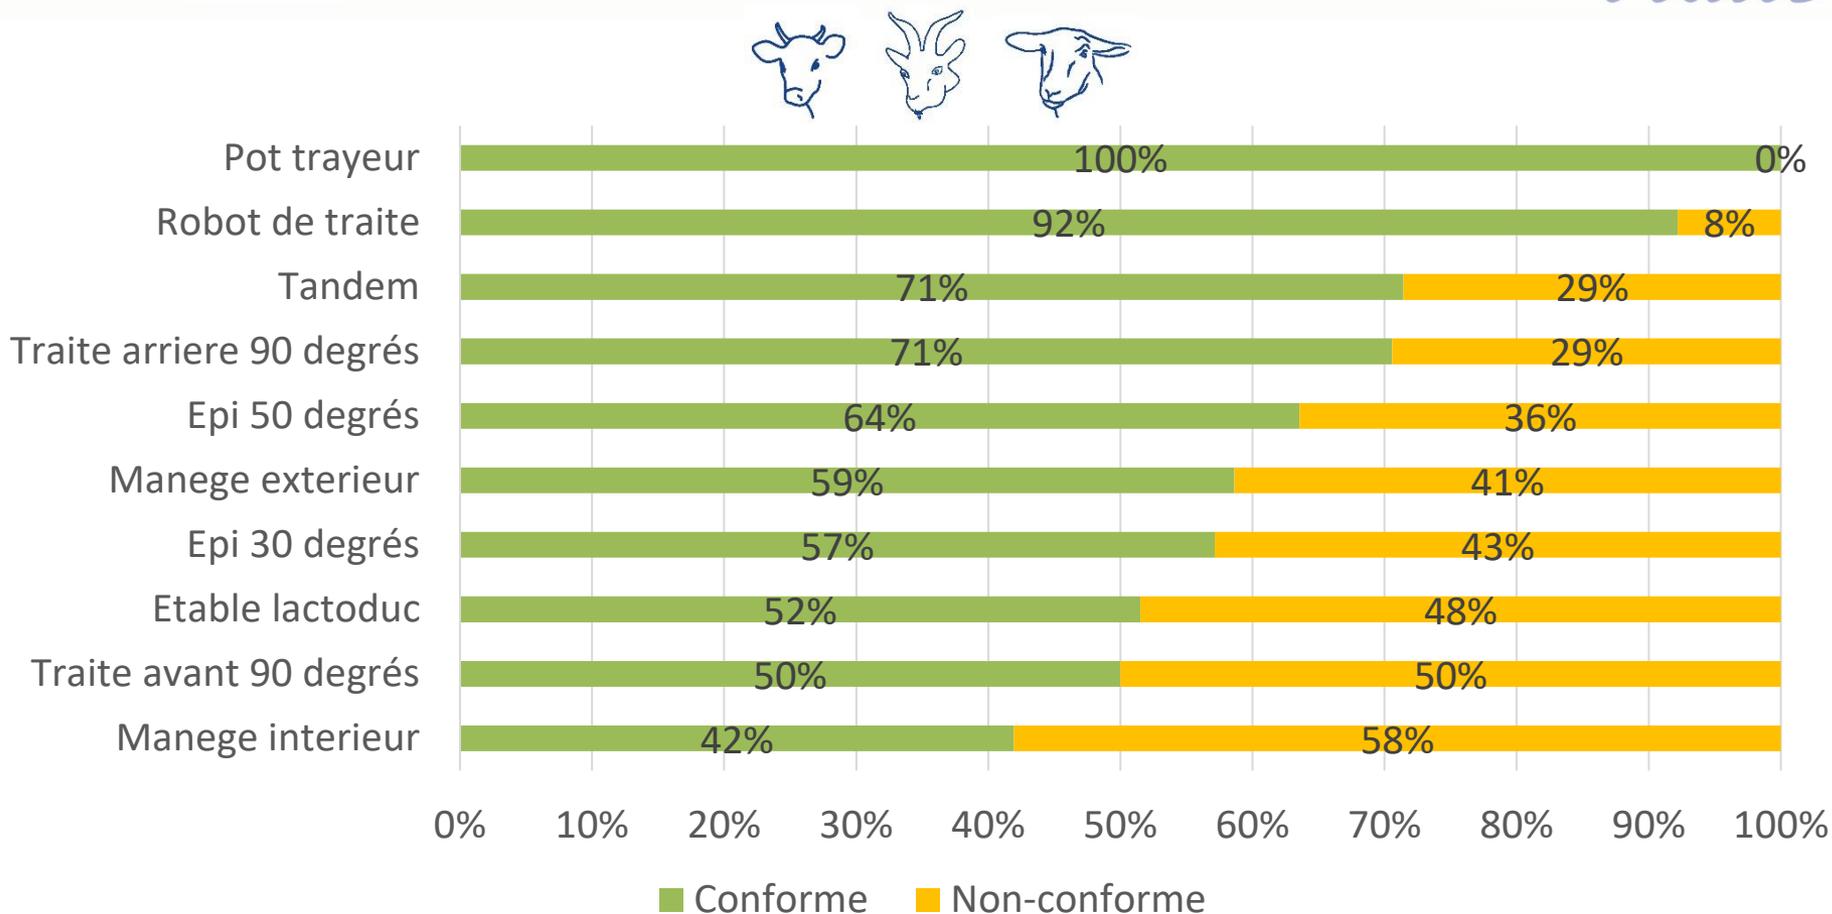




Conformité en fonction des typologies d'installations

2022



CERTI'
Traite

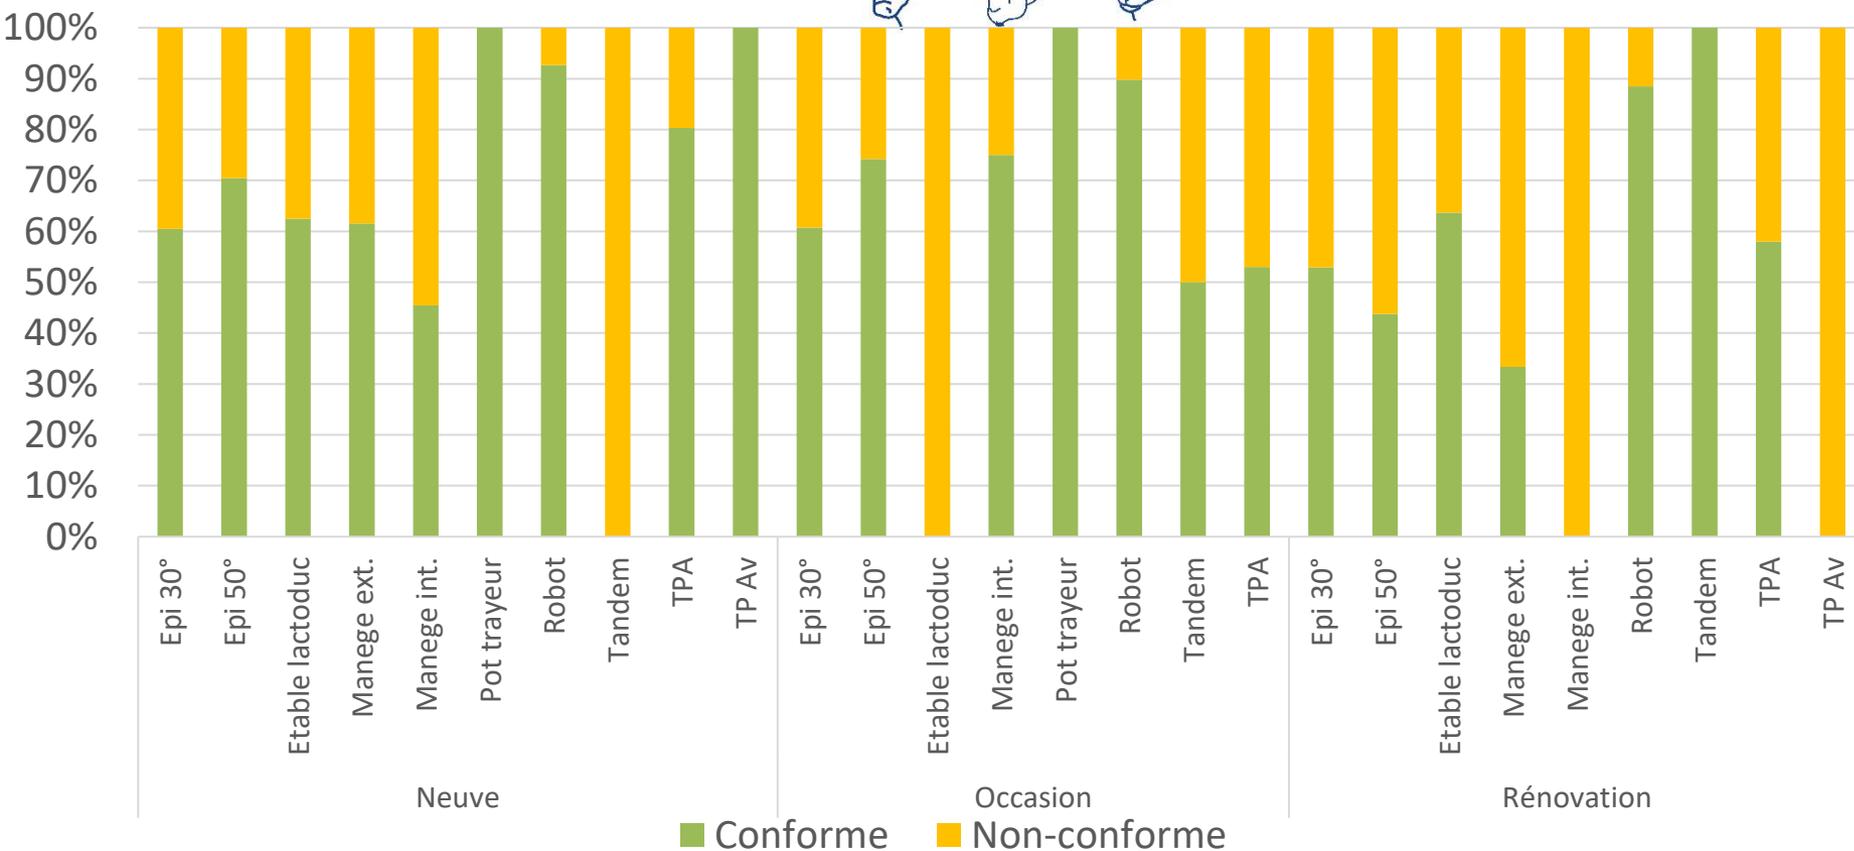




Nombre de postes

2022



CERTI'
Traite[®]

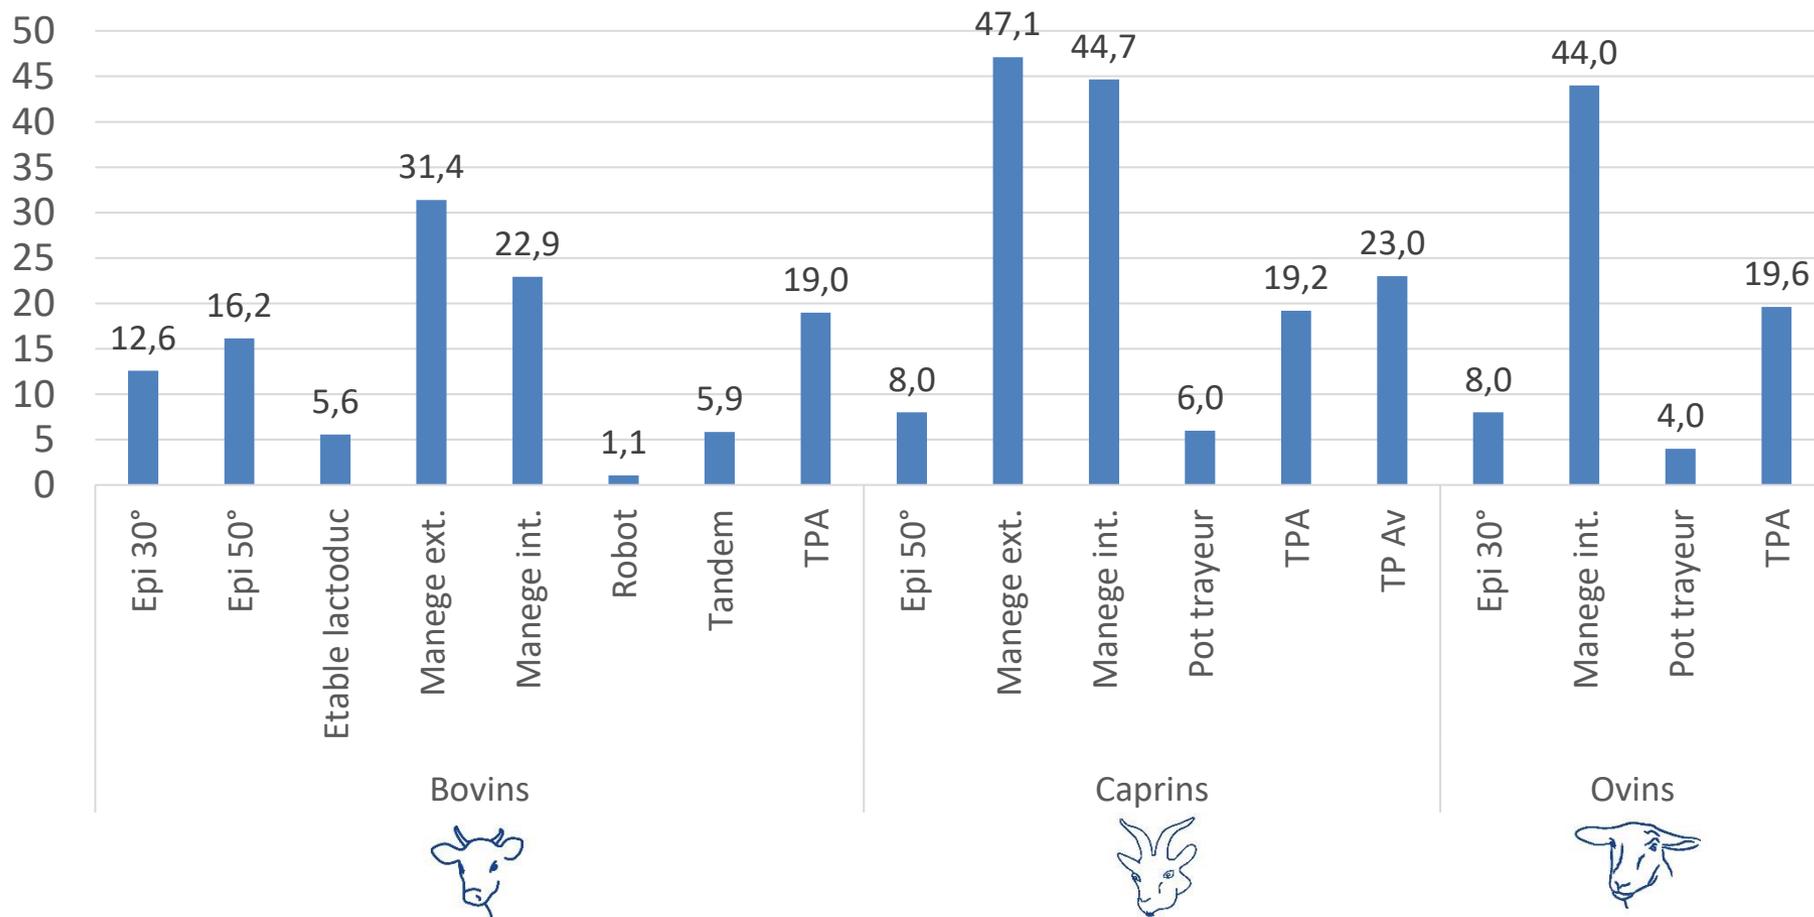



Chiffres clés Dépos'Traite


2022



DEPOS' *Traite*

Objet de la vérification Dépos'Traite

2022

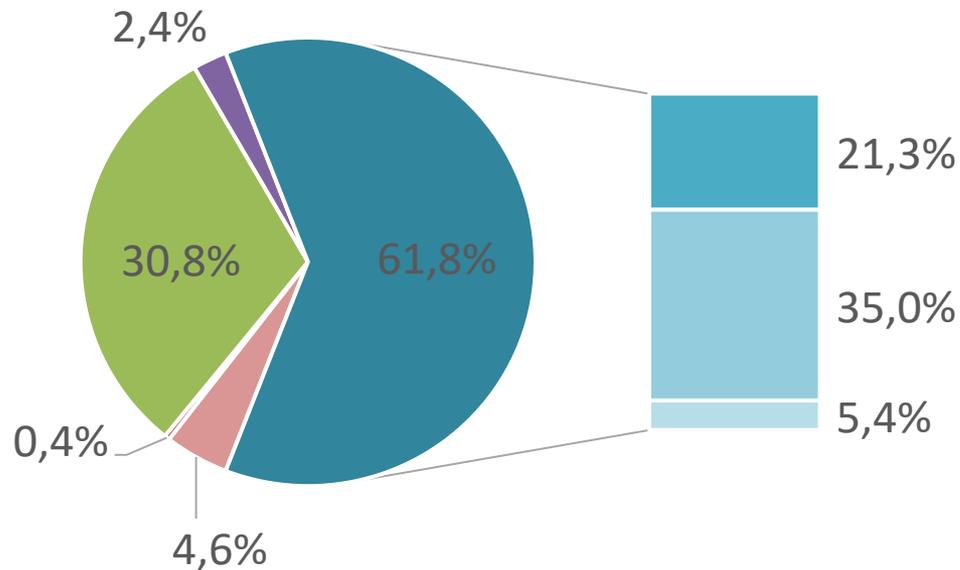

- Abonnement
- Contrat laiterie
- Demande de l'éleveur
- Problème de qualité du lait
- Certi' Traite déposes d'occasion
- Certi' Traite déposes neuves
- Certi' Traite extension